


Załącznik nr I. 4

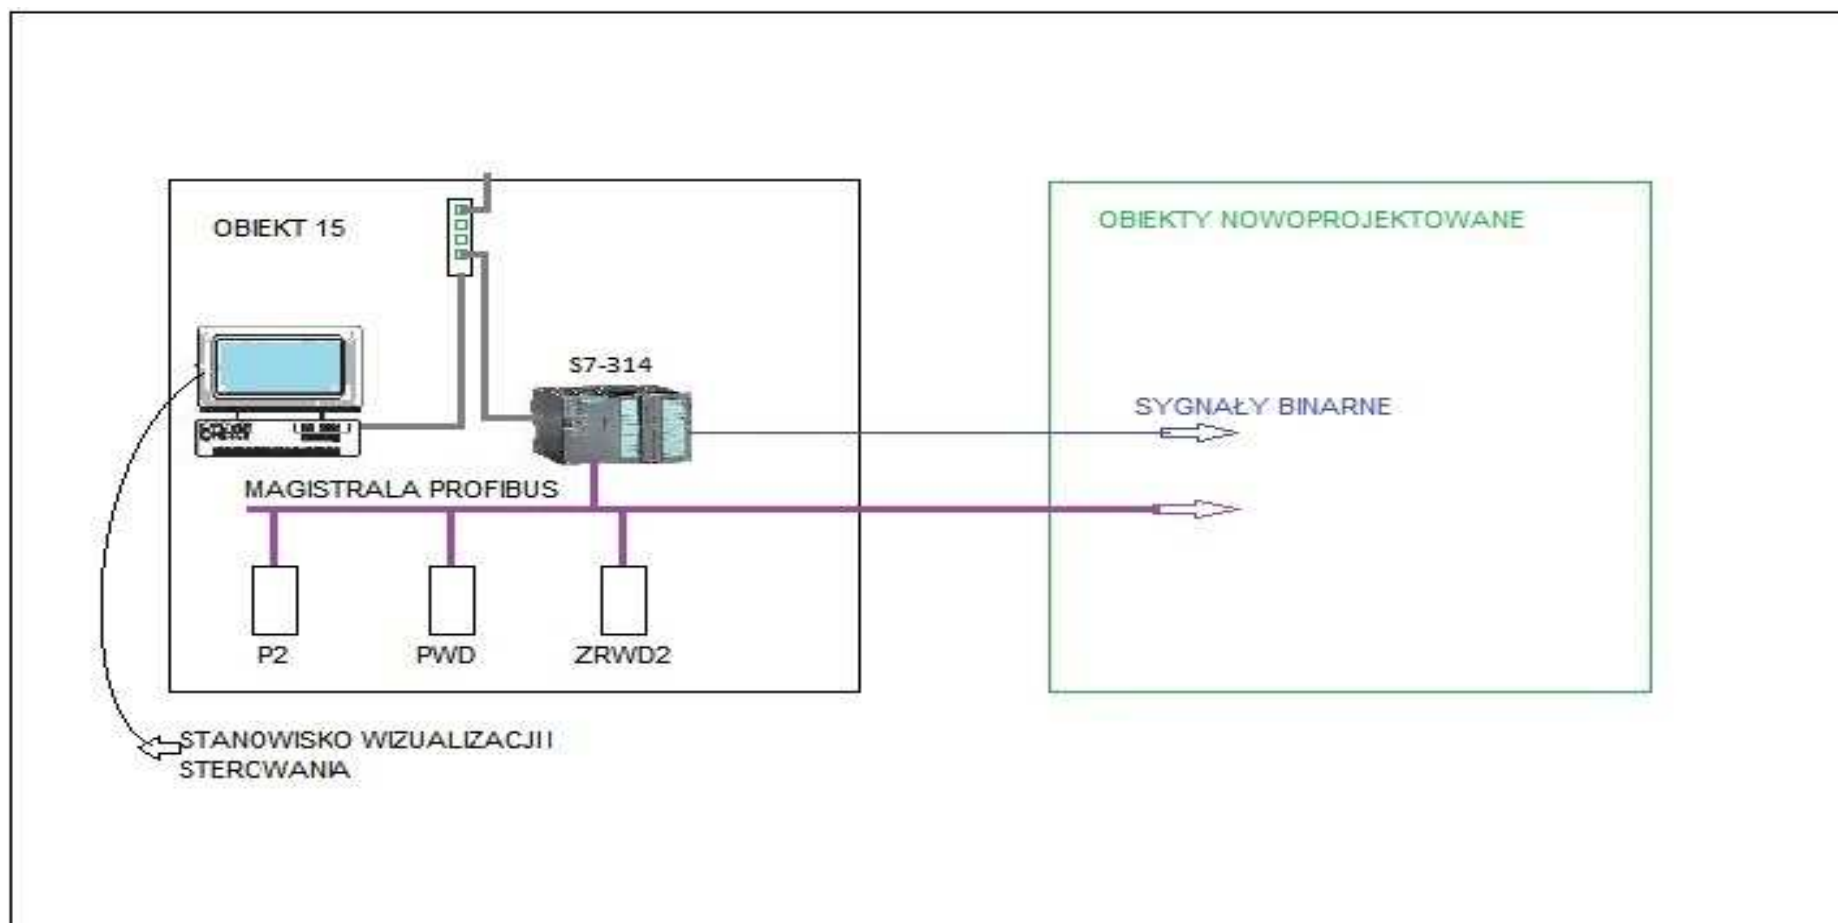

Integracja nowych obiektów z systemem istniejącym na poziomie protokołu PROFIBUS oraz (po sprawdzeniu zasobów sterownika OBIEKTU 15) rozszerzenie we/wyj binarnych, rozszerzenie aplikacji stanowiska wizualizacji i sterowania o następne niezbędne ekrany.

Schemat blokowy – powiązanie z istniejącym systemem